


装置专项测试

心)

动装置专项测试送检装置

3)kV 母线保护装置、2 套

单元装置及 6 套智能终端

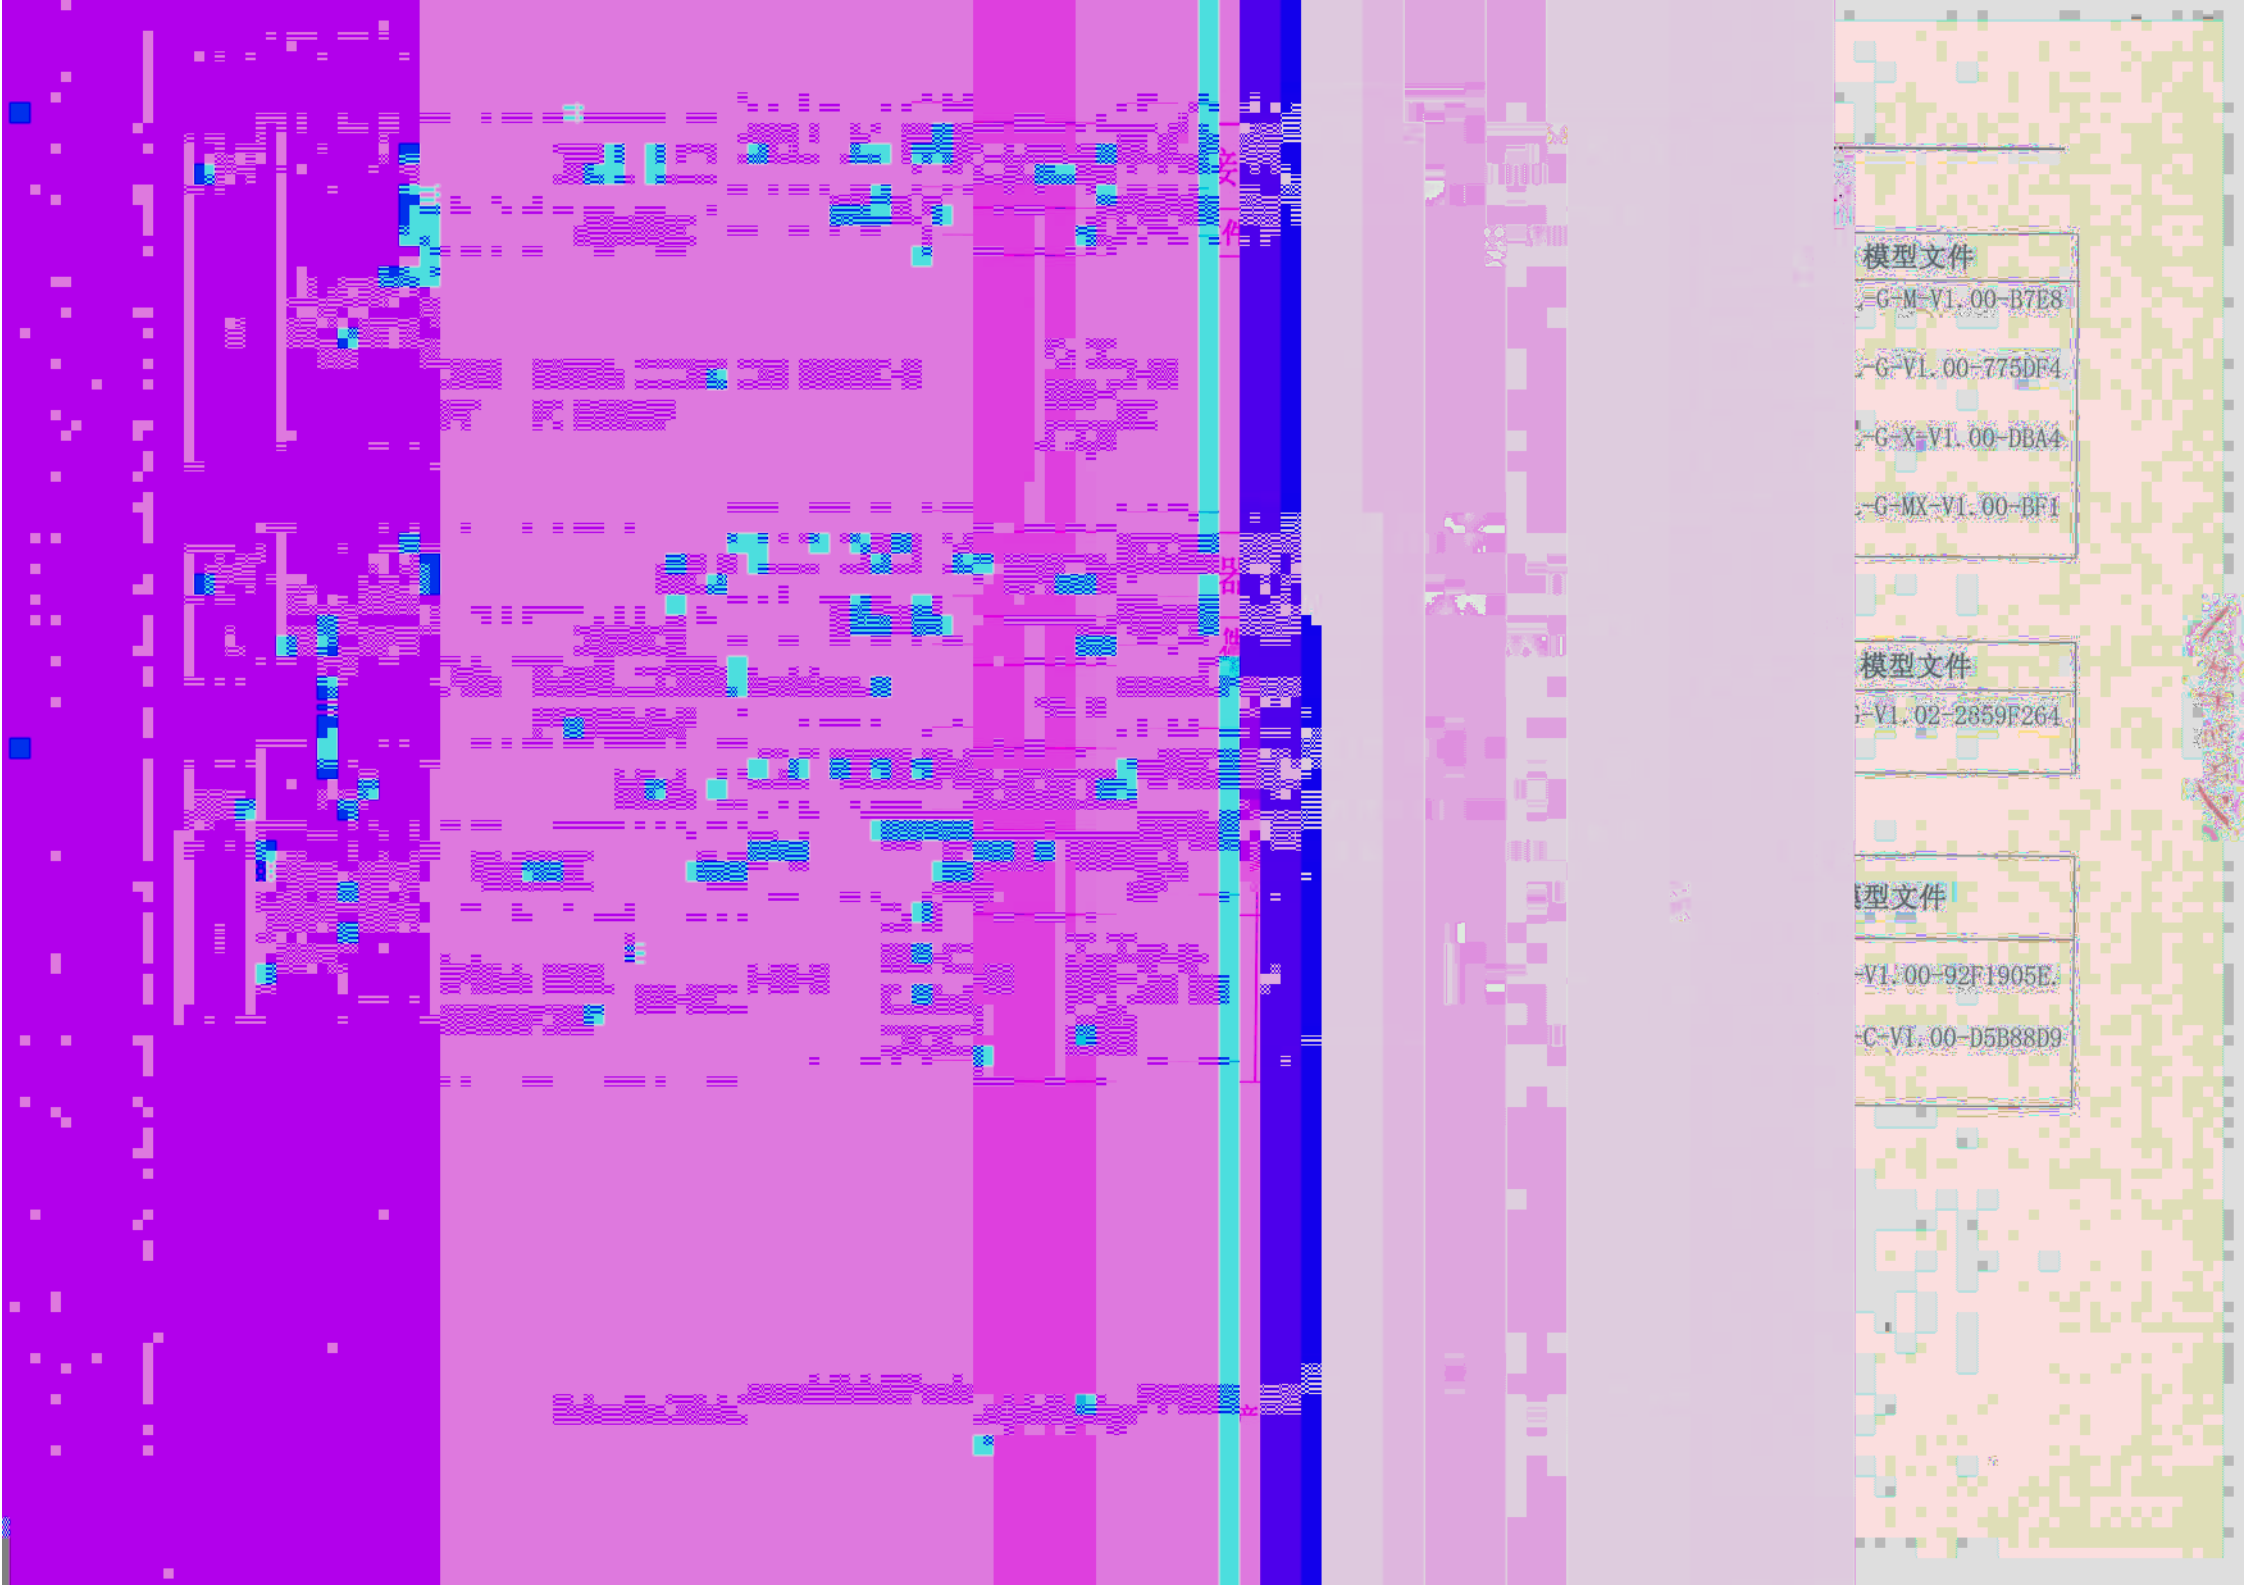

变
作

召
集

模型文件
-G-M-V1.00-B7E8
-G-V1.00-775DF4
-G-X-V1.00-DBA4
-G-MX-V1.00-BF1

模型文件
-V1.02-2859F264

模型文件
-V1.00-92F1905E
-C-V1.00-D5B88D9



ICD 模型文件

- AL-DA-G-M-V1.00-A54476ED
- AL-DA-G-MX-V1.00-EF5D876C
- AL-DA-G-V1.00-EE433FAA.icd
- AL-DA-G-X-V1.00-639453B7



ICD 模型文件

- AL-DA-G-V1.00-5EDCA837.icd




ICD 模型文件

- AL-713NET-G-V1.10-A83DA6F



ICD 模型文件

- AL-9411A-G-V1.02-B256A3C

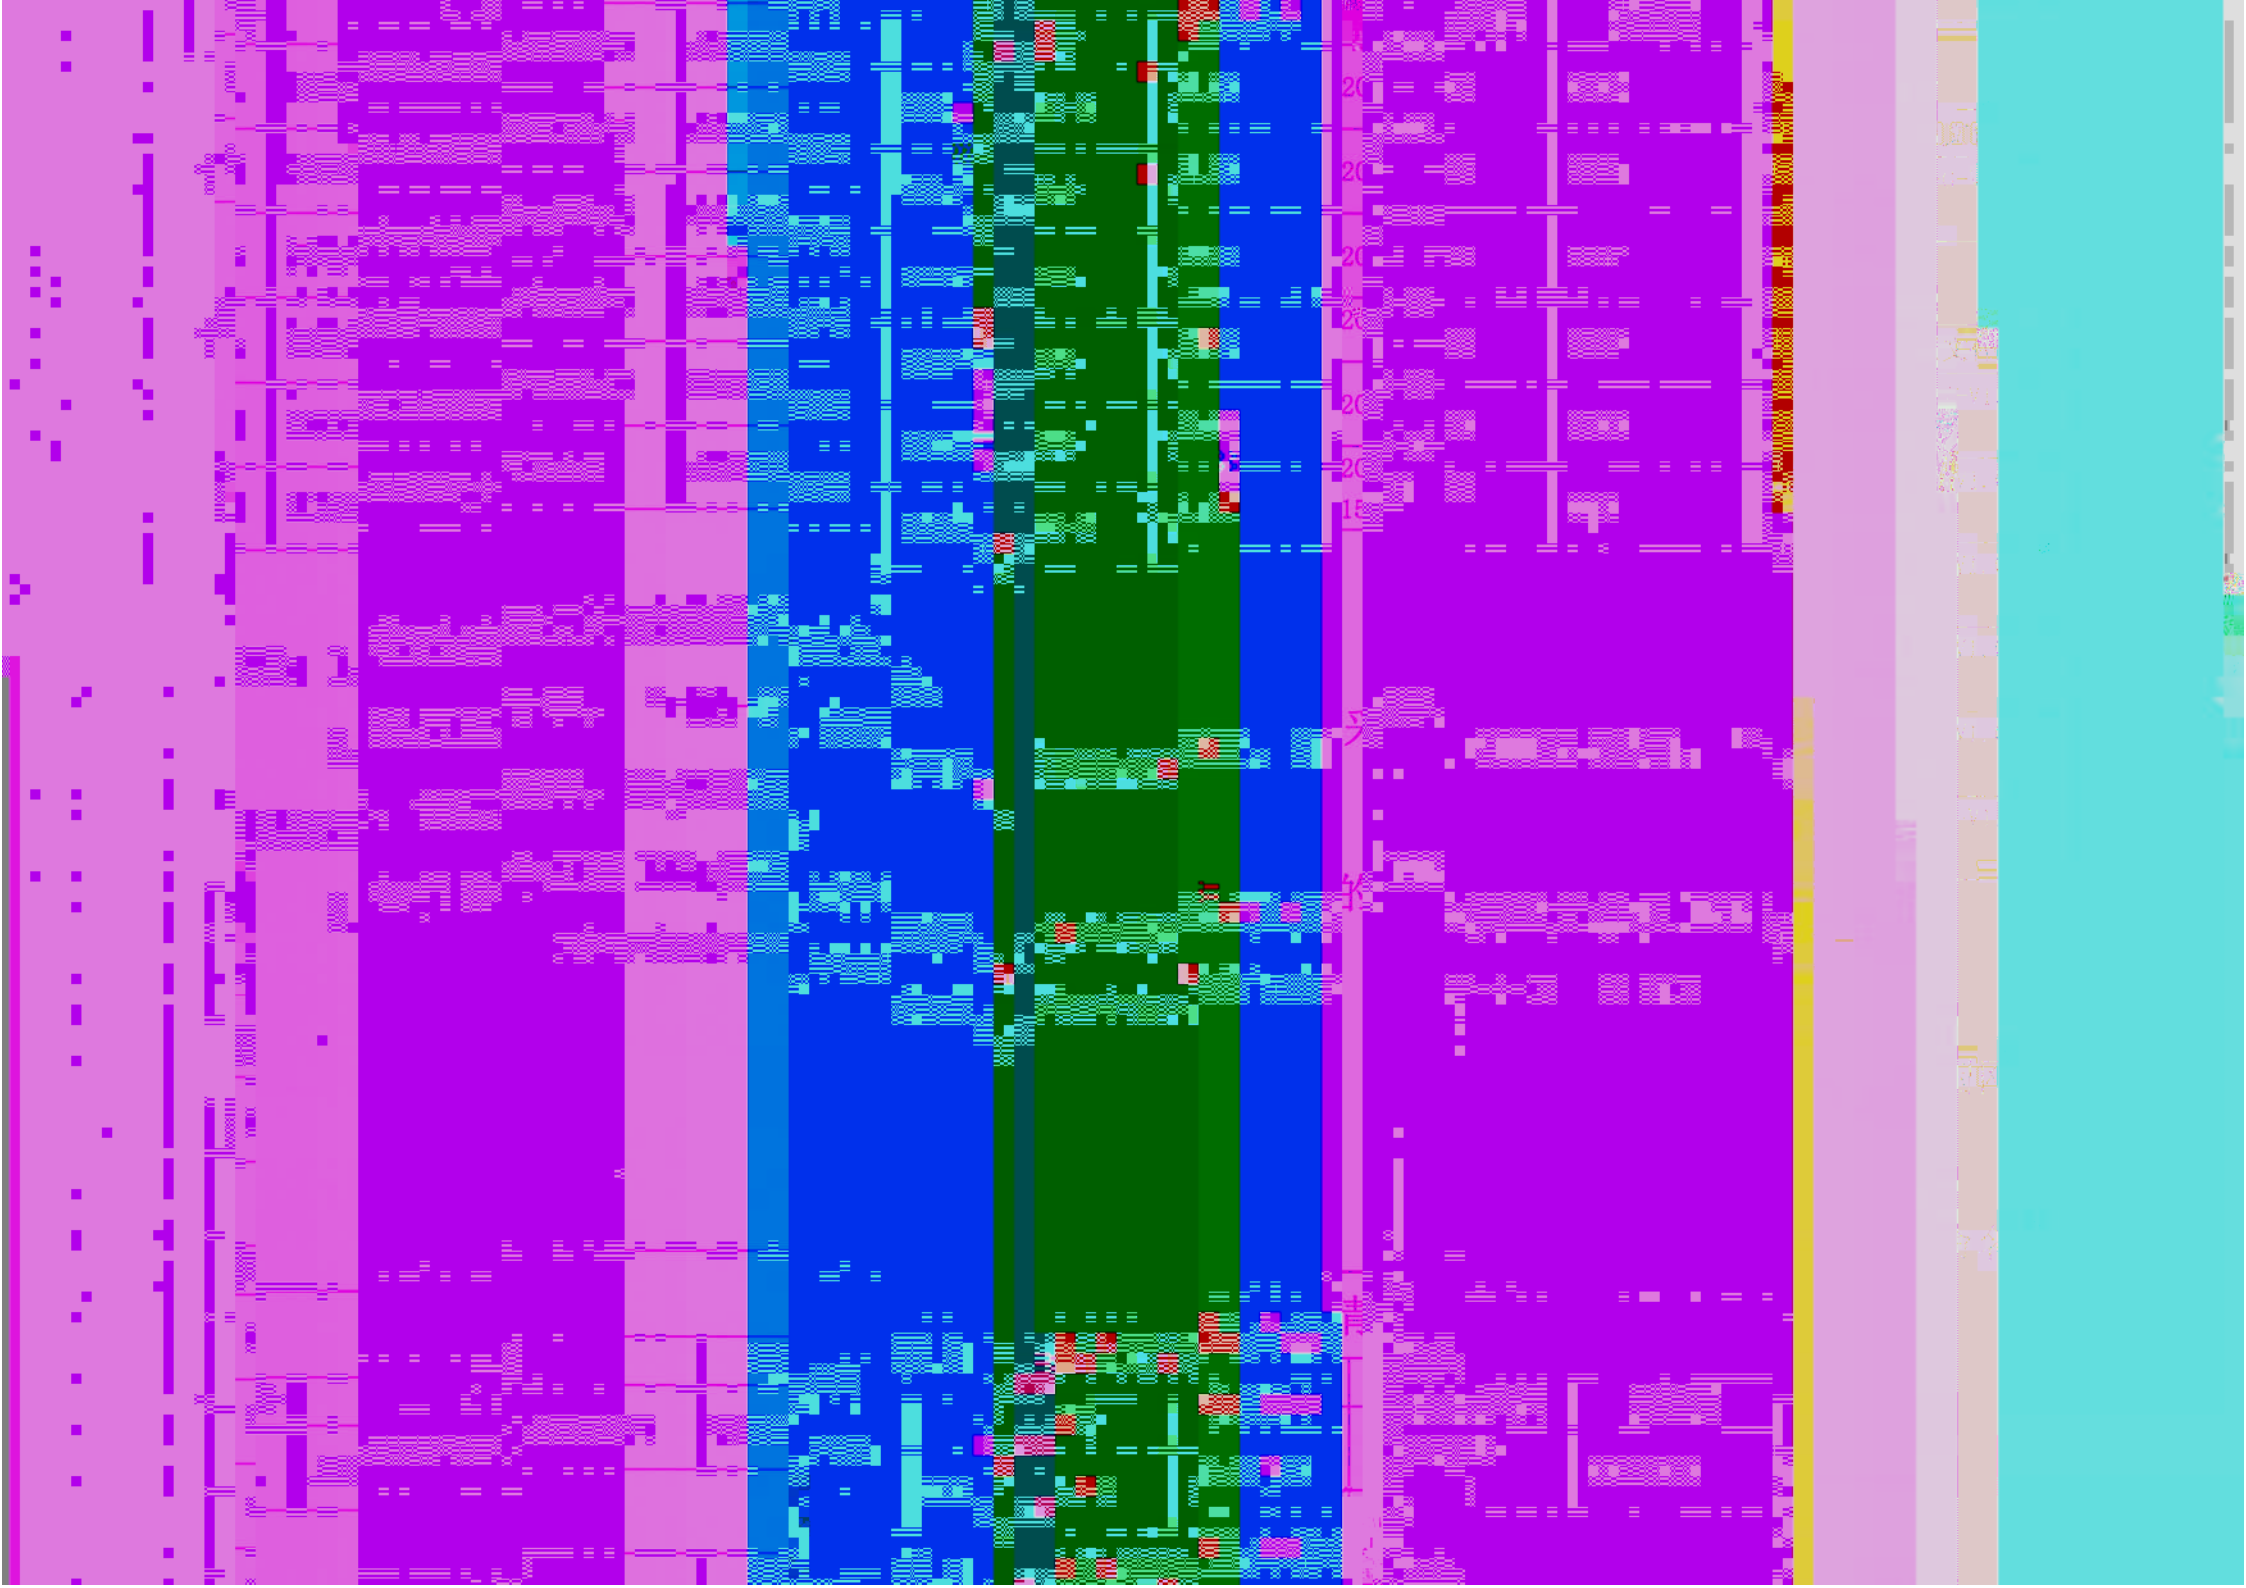

管理工具，其中 ICD 模型文件为基础软件最大选配情况下所对应的 ICD 模型文件，位字符为 CRC32 校验码，可以采用 ICD 验证码管理工具进行核对。

图 4.1

插槽 6 ^(注 4)	插槽 5 ^(注 5)	插槽 4 ^(注 3)	插槽 3 ^(注 3)	插槽 2 ^(注 4)	插槽 1 ^(注 5)
【空】	【空】	操作插件 SR6410-AH DC220V	电压切换插件 SR6501-AH DC220V	【空】	电源插件 SR6600-AH DC220V
		SR6410-AL DC110V	SR6501-AL DC110V		SR6600-AL DC110V

插槽 3 ^(注 3)	插槽 3 ^(注 3)	插槽 2 ^(注 3)	插槽 1 ^(注 3)
	开入插件 SR6330	小信号插件 SR6361	电源插件 SR6600

插槽 1 (0.1)

电源插件

SR6600

插槽 1 (0.1)

CPU 插件

CPU

插槽 1 (0.1)

CPU 插件

CPU



