

产品公告

专项测试

路保护

、2套试送检装置共

电源投入测控装置、2

套 66kV 及以下

入装置、1套

继电保护设备专项测试合格

自研研究院股份有限公司

25办化设备质量检验检测中心

自研研究院股份有限公司

继电保护设备专项测试合格

2线路保护装置、4套 35kV 及以下

合格清单

管理程序版本	软件版本	FPGA 程序软件版本	ICD 模型文件
V1.00 2022-10-10:42:19	1258a2	V1.00 220518 33d8	UT-5813T-13774C.icd UT-5813T-DA-GZK-V1.00-56D438E7.icd DA-GZK-C-V1.002E3d


测控装置

版本	管理程序软件版本	ICD 模型文件
5	/	LCS-613A-GZK-V1.00-CB8306BC.icd
01 C74A	V1.00 2024.06.01 D361	SA-367GBA-GZK-V1.00-4202C601.icd
5	/	LCS-615A-GZK-V1.00-A7D149A3.icd
5	/	LCS-612A-GZK-V1.00-D5F6FCC9.icd

公告

序号	厂商
1	山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司
2	山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司

序号	厂商
1	山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司

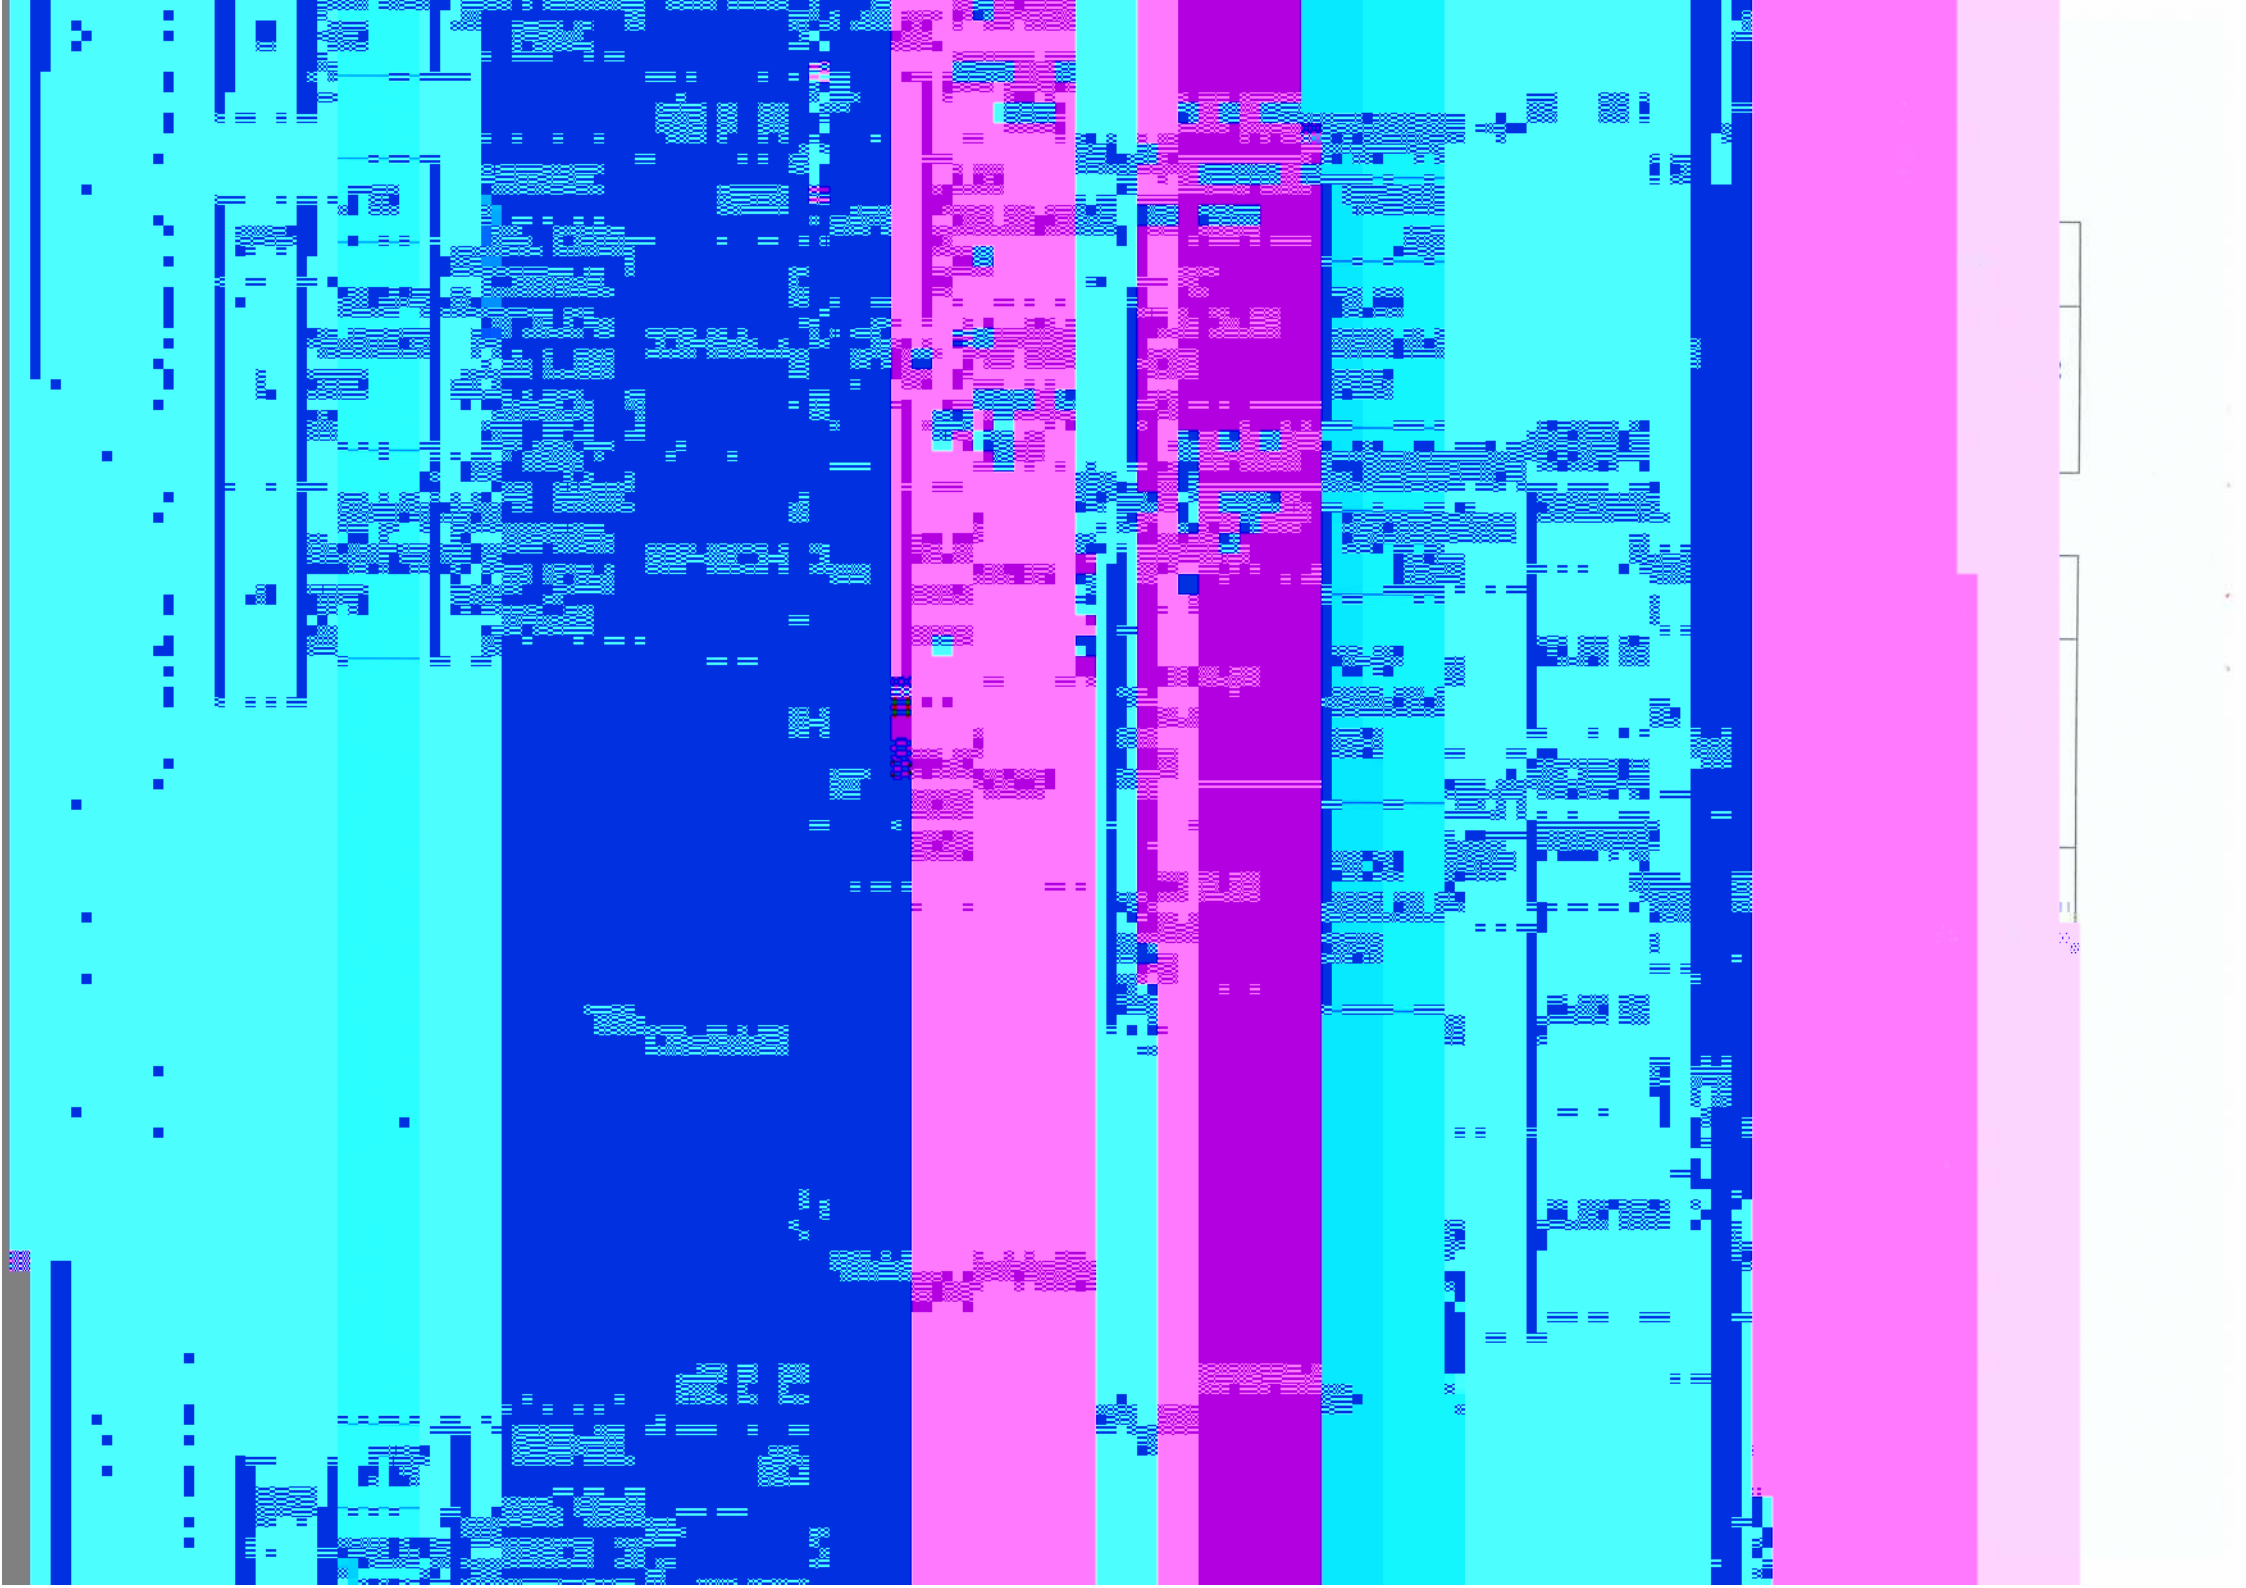

量合格清单

FPGA和软件版本

V1.20 B51

PAC-39A

D 模型文件

A-DG-GZK-V1.00-8
8221
C35.1C

版本

LCS-65
d

1A

型文件

.00-E035C3BD. ic
K-V1.

软件版本

1-02-2

-651A
LCS
10D
.icd


模型文件

GZK-V1.00-86D77
A-DA-

40918

-358C
ISA
68F
3A.ic

A-GZK-V1.00-19F
AB-D
d

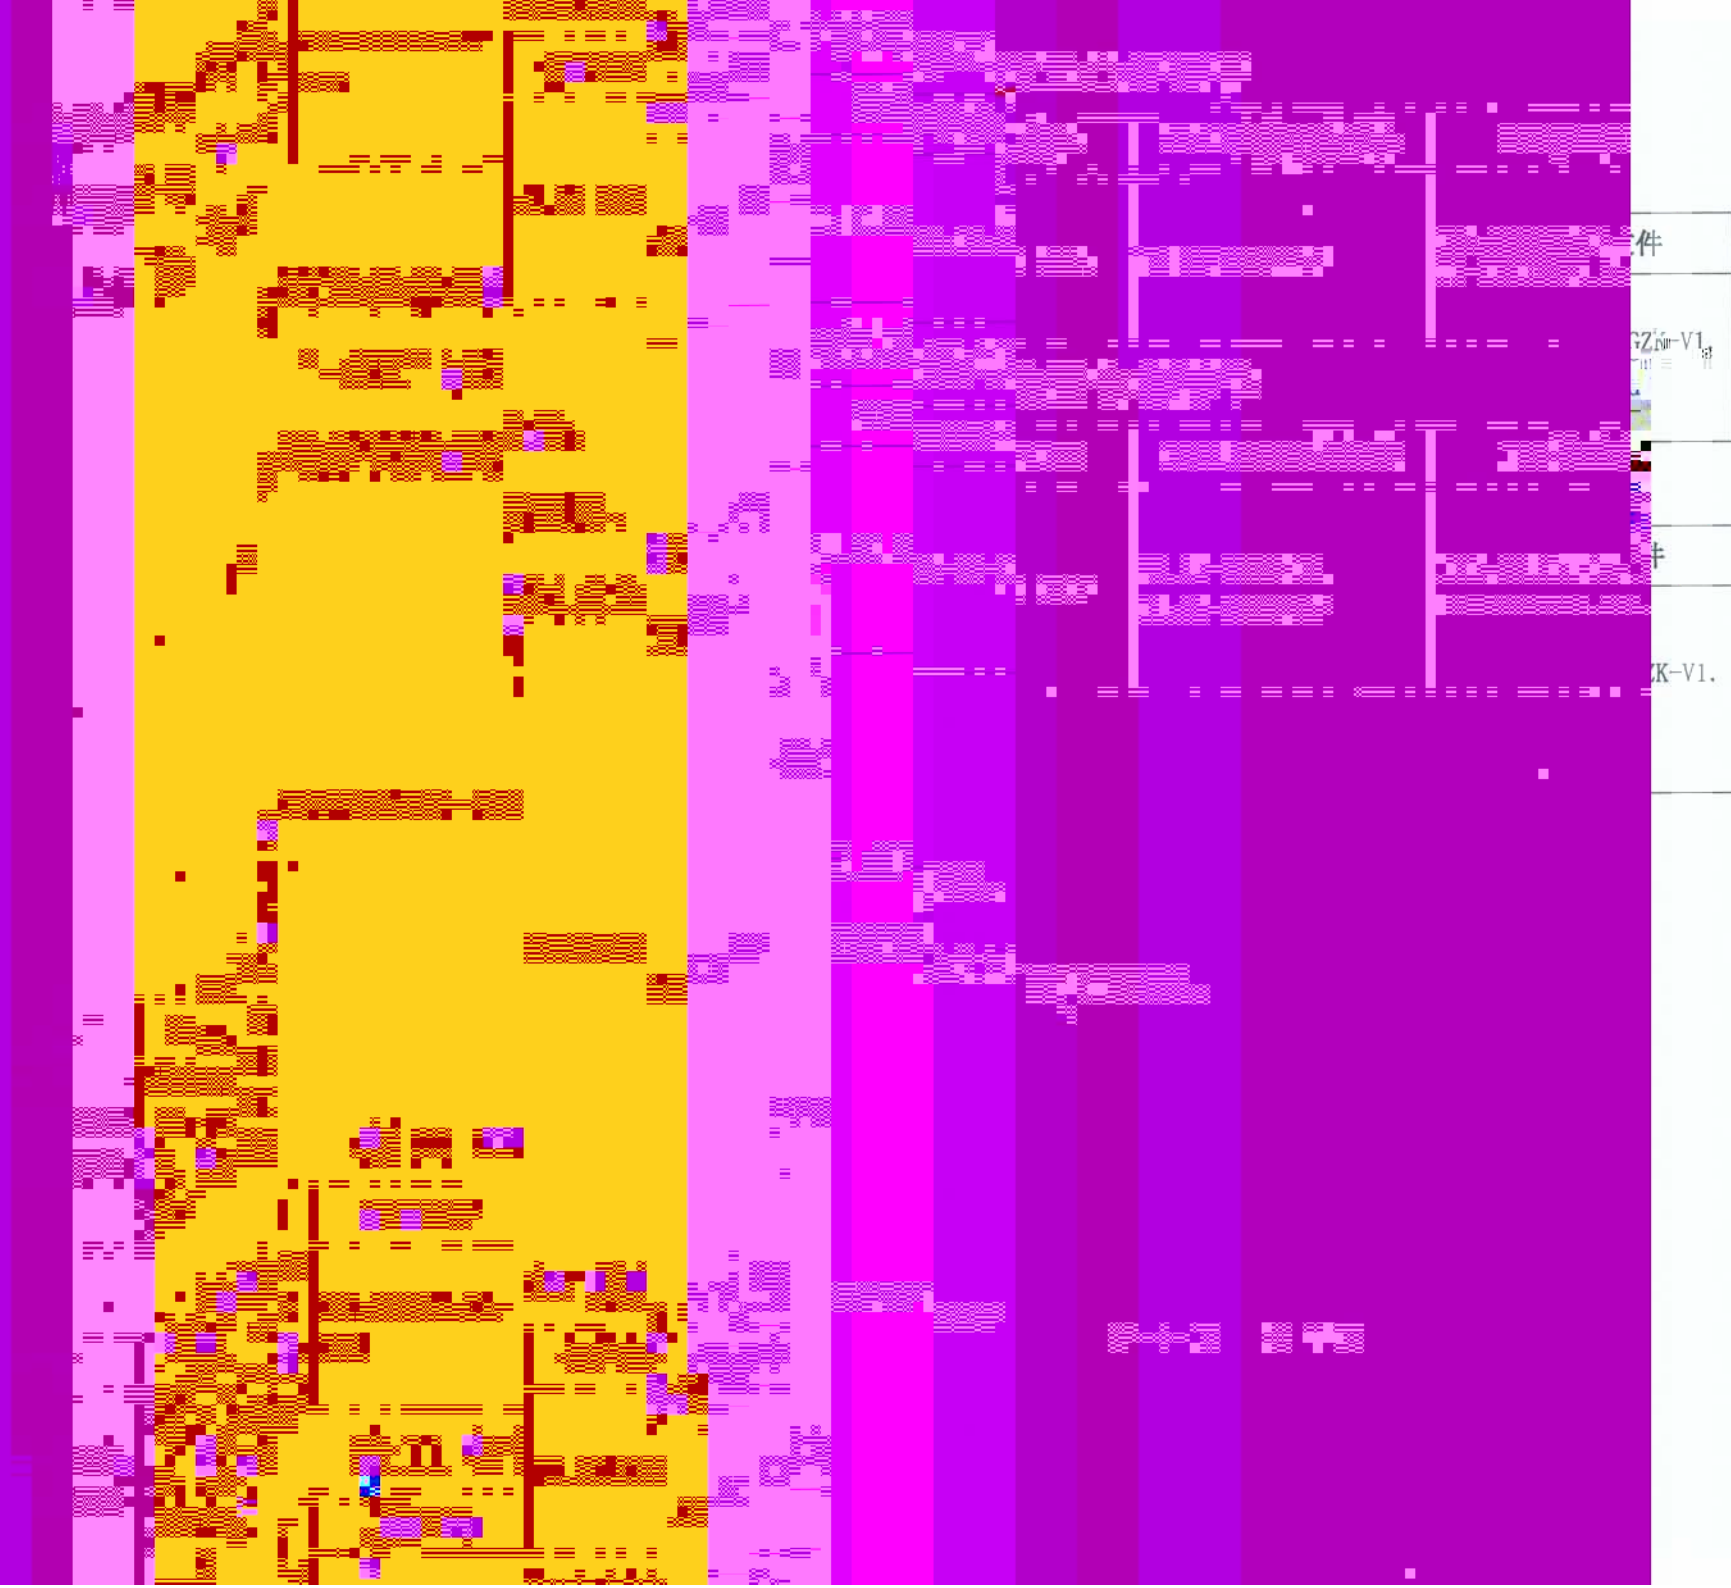

ISA-358GA	DA-C
槽 B	
板	
CPU	

ISA-338GA	A-DA-C
槽 B	
板	
CPU	

国家电

附录 新一代继电保护及

1. 长园深瑞继保自动化

IS A-367C BA-GZK 插件及

槽 B	
板	
CPU	

GZK 插件

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

共 11 页

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

槽 B	
板	
CPU	

	DC110V	DC110V	【空】
	【空】	【空】	

板	开入板	开入板	出口板
0V	DC220V	DC220V	
2	开入板	开入板	

插槽 5^(18.1)

操作插件 (DC

	插槽 6 ^(18.1)
220V)	电源插件 (DC 220V)

插槽 5^(18.1)

作插件 (DC

	插槽 6 ^(18.1)
220V)	电源插件 (DC 220V)

插槽 5^(18.1)

【空】

	插槽 6 ^(18.1)
	电源插件 (DC 220V)

插槽 5^(18.1)

【空】

	插槽 6 ^(18.1)
	电源插件 (DC 220V)


插槽 5^(18.1)

【空】

第 - 9 - 页

	插槽 6 ^(18.1)
	电源插件 (DC 220V)

共 11 页

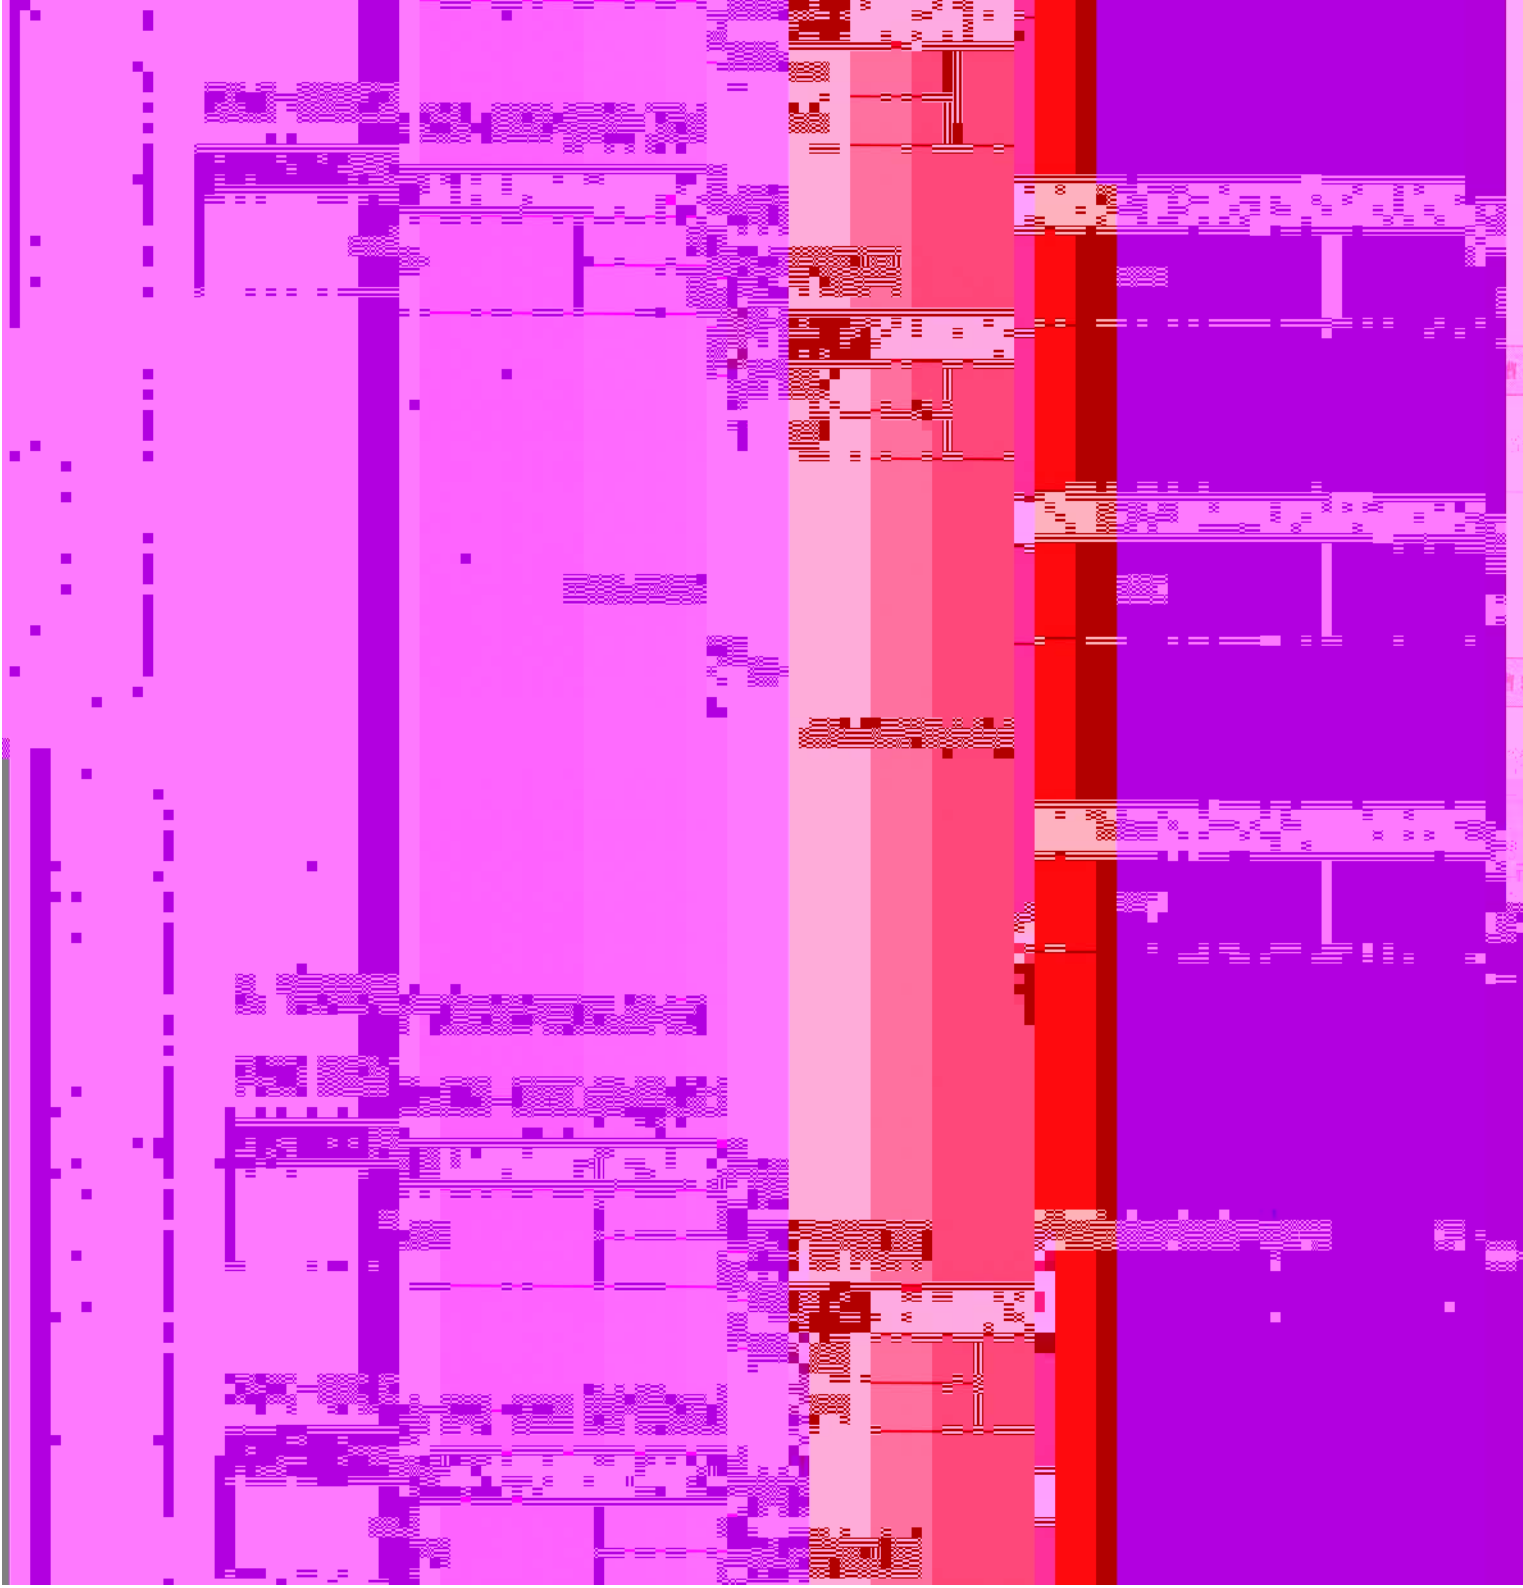

槽 6^(10.3)

【

槽 6^(10.3)


【

槽 6^(10.3)

】

页

		槽 6 ^(10.3)
	电源插件 (DC 220V)	
	电源插件 (DC 110V)	
		槽 6 ^(10.3)
	电源插件 (DC 220V)	
	电源插件 (DC 110V)	
		槽 6 ^(10.3)
	电源插件 (DC 220V)	
	电源插件 (DC 110V)	
		共 11 页

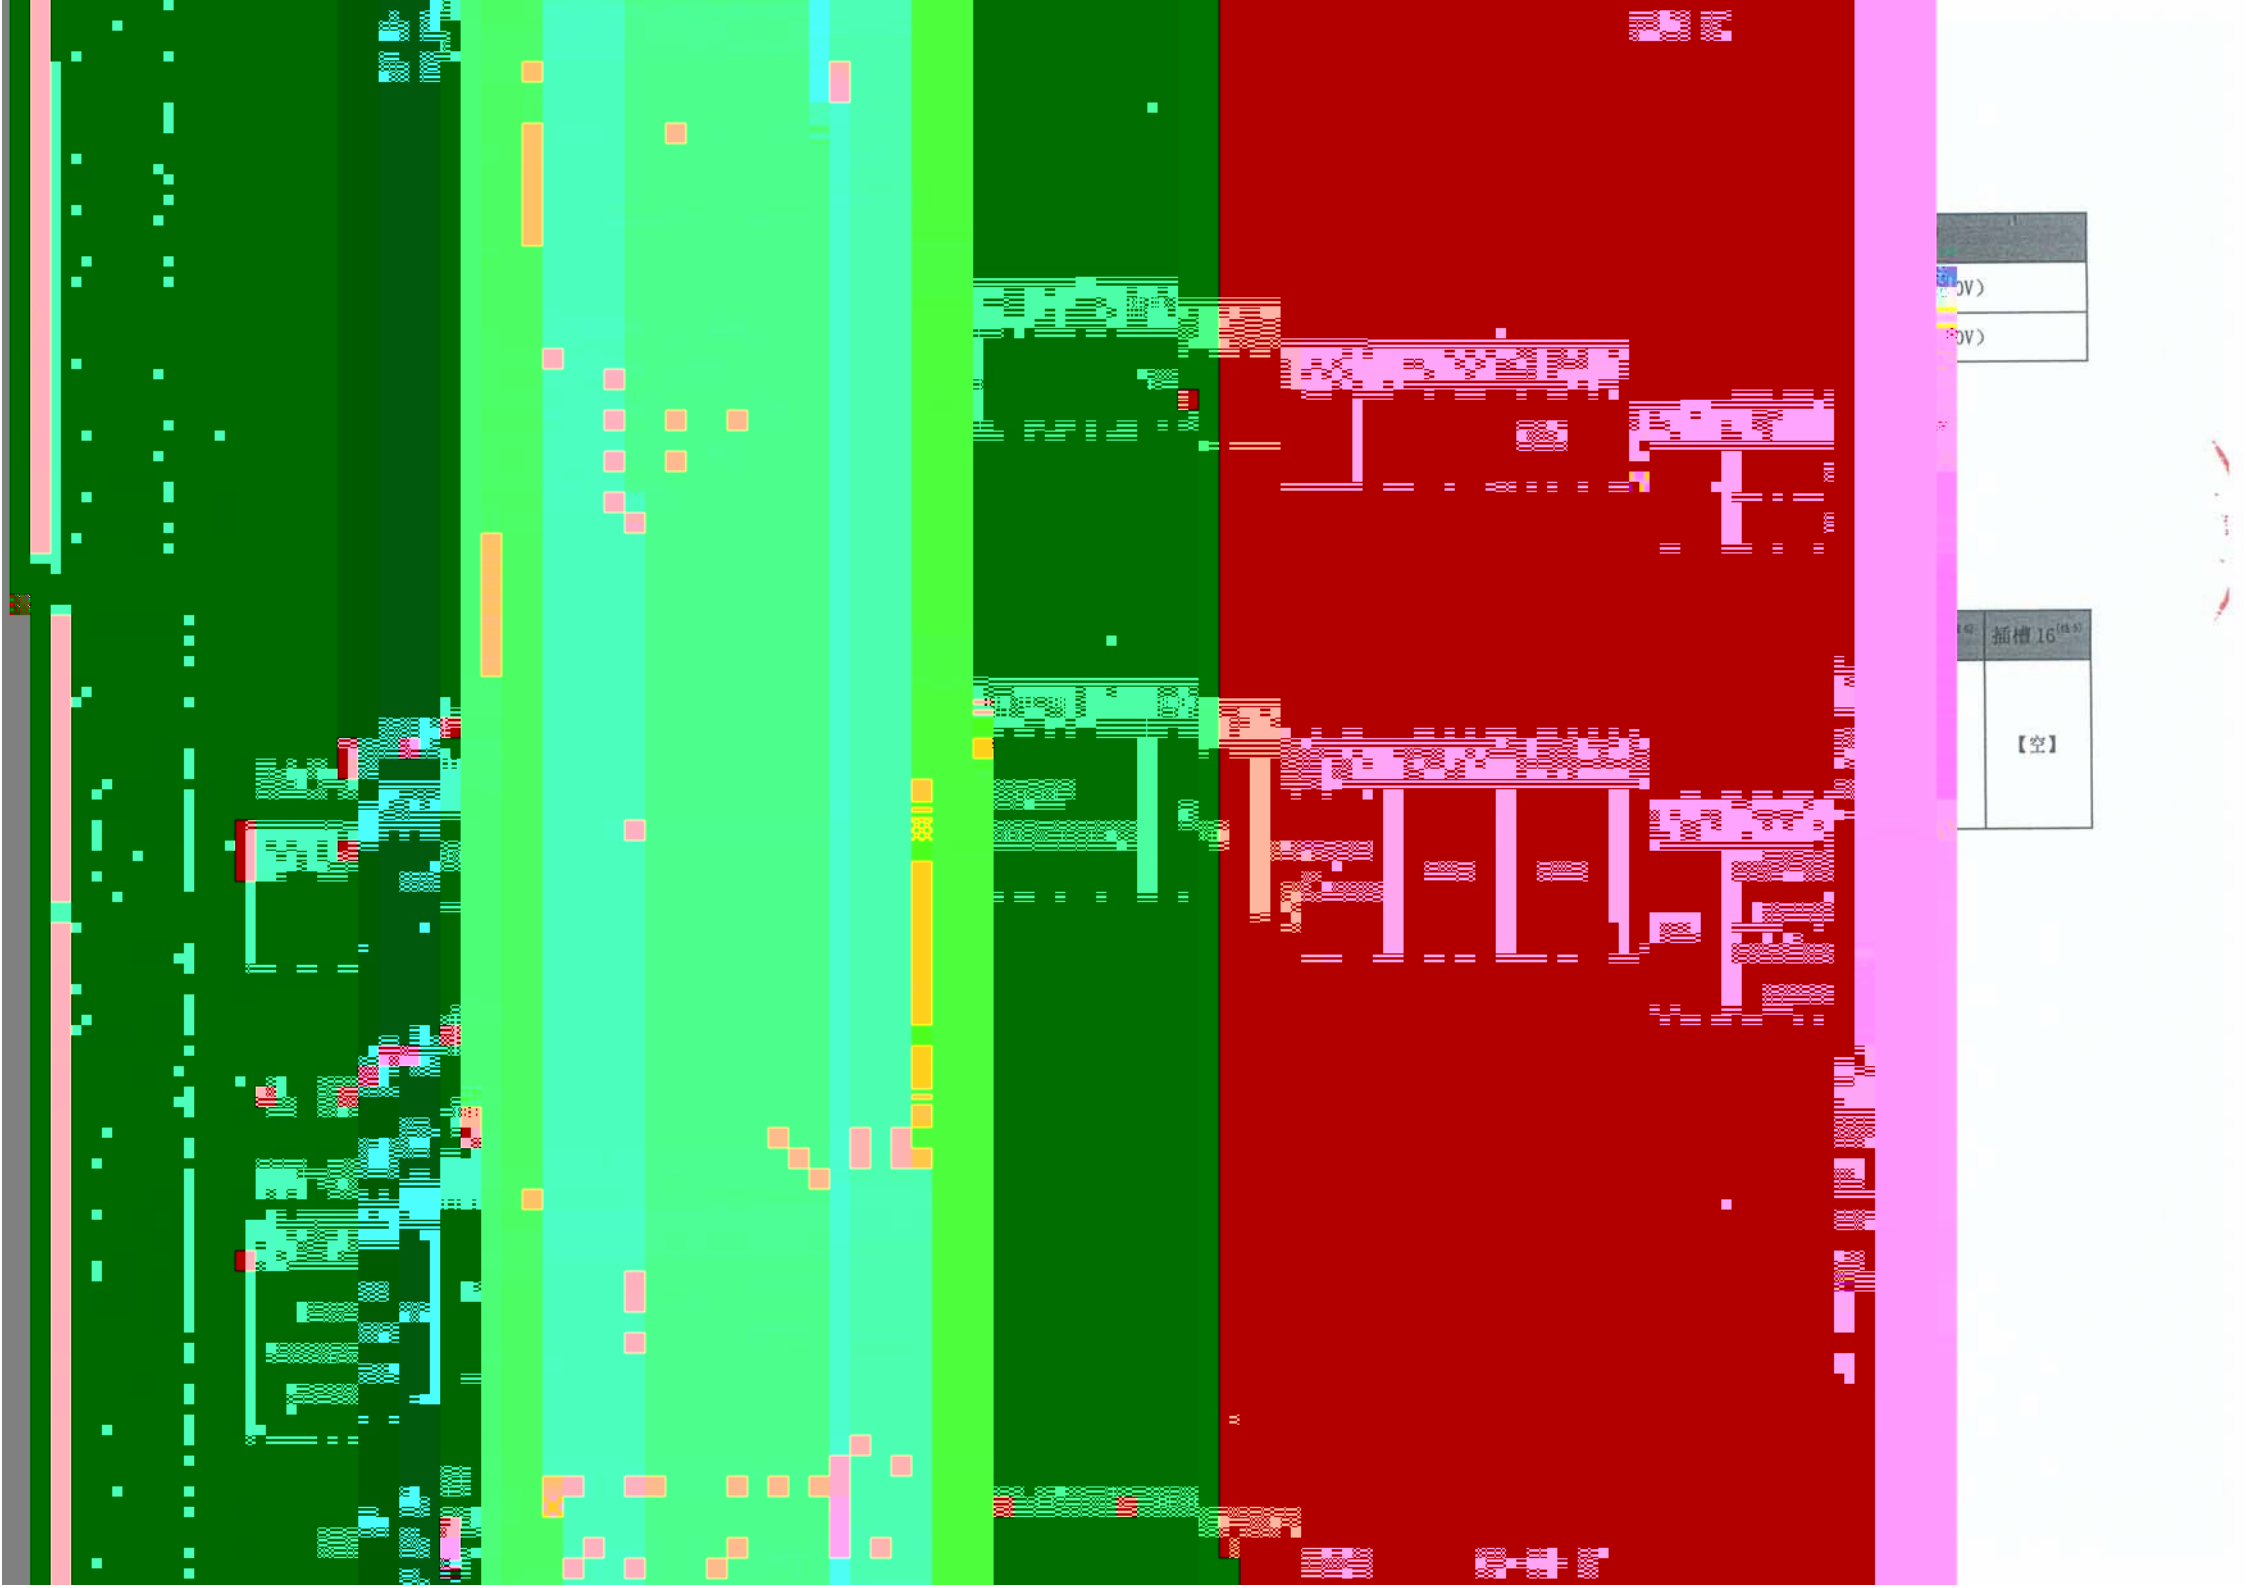

0V)
0V)

插槽 16 (续)
【空】